План здания КПП для отделочных работ

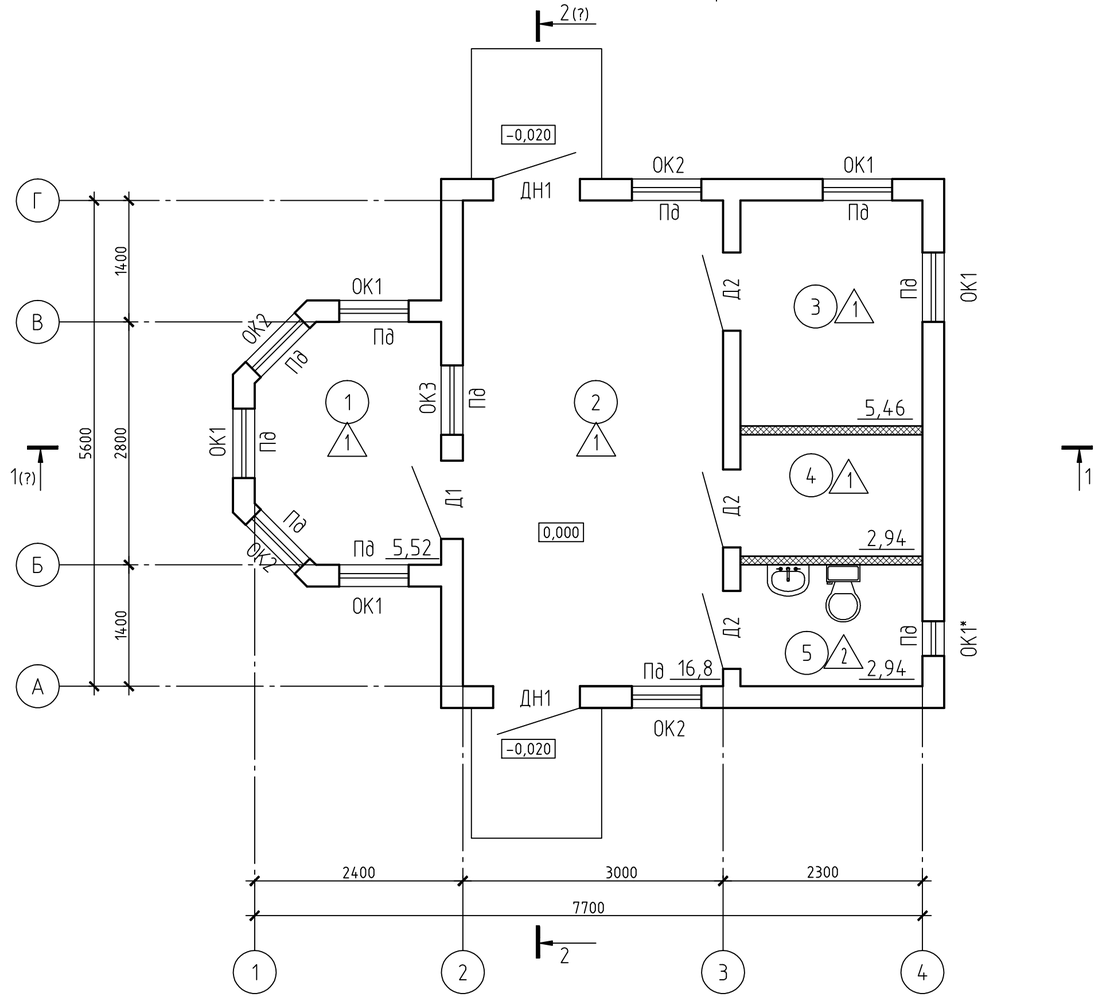

Ведомость отделки помещений. Площадь, м²

Наименование или № п/п	Вид отделки элементов интерьеров						Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	Низ стен (панели)	Площадь	
1-Кабина 2-Проходной шлюз 3-Комната отдыха 4-Аппаратный отсек 5-Санузел	Подвесной потолок типа "Armstrong"	33,7	2 слоя ГКЛВ (2х9,5) Затирка швов Шпаклёвка Грунтовка Стеклообои Окраска в/э краской на латексной основе	116,5			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Оконные блоки:			
ОК1	ГОСТ 30674-99	ОП 02СП 1500-760 ПО / Г1-Б-Б-Б-Д-М	5		
ОК1*	——— " ———	ОП 02СП 1500-360 ПО / Г1-Б-Б-Б-Д-М	1		
ОК2	——— " ———	ОП 02СП 1500-760 / Г1-Б-Б-Б-Д-М	4		
ОК3	——— " ———	ОП ОСП 1500-760 Ф/Л / Г1-Б-Б-Б-Д-М	1		
		Дверные блоки:			
		Дверные блоки наружные R =0,74 м²°С/Вт			
ДН1		Дверь металлическая, утеплённая, с полимерным покрытием, с порогом, под проем 1000х2100(h)	2		
		Дверные блоки внутренние			
Д1	ГОСТ 30970-2014	ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 2100-900	1		
Д2	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9	3		
Пд		Подоконная доска "Постформинг" шир. 250мм, L=900мм	11		

Экспликация полов

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м²	Примечание
1-4	1		1. Керамогранит не полированный-10мм 2. Прослойка и заполнение швов цем.-песч. раствором -10мм 3. Элементы пола KNAUF (ГВЛ) -20мм 4. Теплоизоляция Rockwool "Floor Batts" -100мм 5. Полиэтиленовая плёнка 6. Монолитная ж/б плита -300мм	30,72	
5	2		1. Керамогранит не полированный-10мм 2. Прослойка и заполнение швов цем.-песч. раствором -10мм 3. Гидроизоляция-1слой Линокрома 4. Элементы пола KNAUF (ГВЛ) -20мм 5. Теплоизоляция Rockwool "Floor Batts" -100мм 6. Полиэтиленовая плёнка 7. Монолитная ж/б плита -300мм	2,94	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Кабина	5,52	
2	Проходной шлюз	16,8	
3	Комната отдыха	5,46	
4	Аппаратный отсек	2,94	
5	Санузел	2,94	

1. За отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке ?
2. Разрезы 1-1; 2-2 см л ?.
3. Наружные двери (2 шт.) оборудовать уплотнителями в притворах и устройствами для самозакрывания.
4. Перед изготовлением оконных и дверных блоков произвести контрольные замеры проемов.
5. Оконные и дверные блоки должны иметь сертификацию и устанавливаться фирмой, имеющей лицензию на данный вид работ.
6. Монтаж оконных блоков в проемы осуществлять по ГОСТ 30971-2002.
7. Длина подоконной доски должна быть на 100мм больше ширины оконного проема.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	25.1-1-КР		
						КПП в районе очистных сооружений АО "ФосАгро"		
Разраб.		Титова					Стадия	Лист	Листов
Пробер.		Колобова					р	2	
Н.контр.		Калашникова							
Гл.конст.		Калашникова				План здания КПП для отделочных работ	МКУ "УКСиР" г. Череповец	
Нач.отдела		Колобова						

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Копировал А2